



REF : CSENS200036054

PIR SENSOR 360° + télécommande / afstandsbediening / Fernbedienung

Alimentation / Voeding / Strom : 220 -240V/AC 50~60Hz

T° : -20°C~+40°C

Humidité / vochtigheid / feuchtigkeit : <93%RH

Détection / Detectie / Erkennung : 0.6 ~1.5m/s

Consommation / verbruik / Leistungsaufnahme : <0.9W

Charge / belasting / last : LED 1000W

Hauteur d'installation / Installatiehoogte / Installationshöhe : 2.2-4m

SENSOR : <10-2000LUX

TIME : Min : 10sec±3sec

Max : 10min±2min

DISTANCE : 2-20M (24°C)





→ Time option


→ Distance option (30%-60%-100%)

→ Lux option (5-30-100-200-2000lux)

A

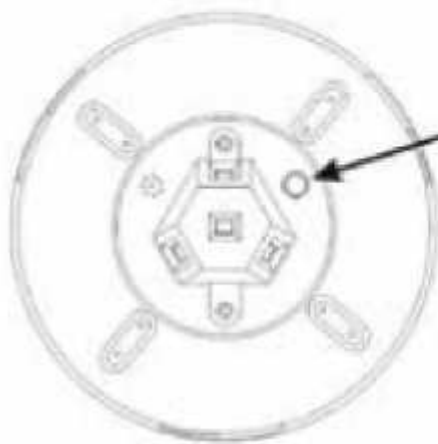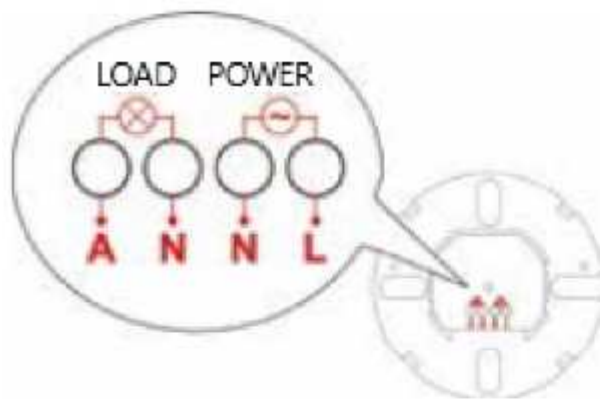

B

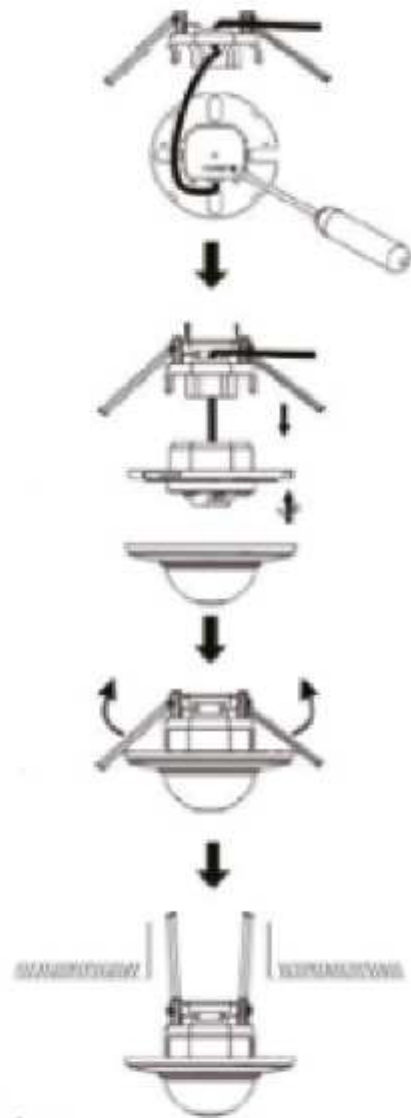

TEST :

FR : Appuyez sur l'option TEST, le capteur fonctionnera peu importe la luminosité à 100% (20M) pendant 10 secondes. Pour tout autre paramètre (temporisation , distance et crépusculaire) sélectionnez à l'aide de la télécommande .

NL : Druk op de optie TEST; de sensor werkt bij alle lichtomstandigheden op 100% (20M) gedurende 10 seconden. Alle andere instellingen (tijd, afstand en schemering) selecteert u met de afstandsbediening.

DE : Drücken Sie die Option TEST, der Sensor wird bei jeder Helligkeit Entfernung (20M) für 10 Sekunden bei 100% arbeiten. Alle anderen Einstellungen (Zeit, Entfernung und Lux) wählen Sie mit der Fernbedienung.

REM :

FR : En face de la fenêtre de détection, il Ne doit pas y avoir d'obstacles ou d'objets perturbateurs affectant la détection. Évitez de l'installer près des zones de modification de la température de l'air, par exemple : climatisation, chauffage central, etc. Pour votre sécurité, n'ouvrez pas le boîtier si vous trouvez le problème après l'installation.

NL : Vóór het detectievenster zijn er geen obstakels of storende objecten die de detectie beïnvloeden. Vermijd installatie in de buurt van plaatsen waar de luchttemperatuur verandert, b.v. airconditioning, centrale verwarming, enz. Voor uw veiligheid mag u de behuizing niet openen als u na de installatie een probleem hebt.

DE : Vor dem Erfassungsfenster dürfen sich keine Hindernisse oder störenden Objekte, die die Erfassung beeinträchtigen befinden. Vermeiden Sie die Installation in der Nähe von Bereichen, in denen die Lufttemperatur schwankt, z. B. Klimaanlage, Zentralheizungen usw. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie das Gehäuse nicht öffnen, wenn Sie nach der Installation ein Problem feststellen.

NOTE :

- La charge ne fonctionne pas / De belasting werkt niet / Die Last funktioniert nicht

→ Vérifiez l'alimentation et l'appareil / Controleer de voeding en de belasting / Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Last.

- Le témoin lumineux s'allume-t-il après la détection ? / Het waarschuwinglampje gaat aan na detectie? / Leuchtet die Kontrollleuchte nach der Erkennung auf?

→ Si oui, vérifiez l'appareil / Indien ja, controleer de belasting / Wenn ja, prüfen Sie die Belastung.

- Si le témoin lumineux ne s'allume pas après la détection / Indien het waarschuwinglampje niet aangaat na detectie / Wenn die Kontrollleuchte nach der Erkennung nicht aufleuchtet.

→ veuillez vérifier si la lumière de travail correspond à la lumière ambiante / controleer of het werkingslicht overeenkomt met het omgevingslicht / prüfen Sie bitte, ob das Arbeitslicht mit dem Umgebungslicht übereinstimmt.

→ Veuillez vérifier si la tension de fonctionnement correspond à la source d'alimentation / Controleerd of de spanning overeenkomt met de voedingsbron / Bitte prüfen Sie, ob die Betriebsspannung mit der Stromquelle übereinstimmt.

- La sensibilité est faible / Indien een lage gevoeligheid / Die Empfindlichkeit ist gering

→ Vérifiez s'il y a des obstacles devant la fenêtre de détection / Controleer op obstakels die het detecteren van signalen kunnen verstoren / Prüfen Sie, ob sich vor dem Erfassungsfenster Hindernisse befinden, die den Signalempfang verhindern.

→ Vérifiez la température ambiante / Controleer de omgevingstermperatuur / Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur.

→ Veuillez vérifier la hauteur de l'installation / Controleerd de hoogte van de installatie / Bitte prüfen Sie die Höhe der Anlage.

- Le capteur ne peut pas arrêter automatiquement l'appareil / De sensor kan de belasting niet automatisch stoppen / Der Sensor kann die Last nicht automatisch ausschalten

→ S'il y a des signaux continus dans les champs de détection / Als er continue signalen zijn in de detectievelden / Wenn in den Erkennungsfeldern kontinuierliche Signale vorhanden sind.

→ Si la temporisation est réglée sur la plus longue / Als de tijdvertraging is ingesteld op de langste / Wenn die Zeitverzögerung auf die längste eingestellt ist.

→ Si la puissance correspond à l'instruction / Als het vermogen overeenkomt met de instructie / Wenn die Leistung der Anweisung entspricht.

→ Si la température de l'air change à proximité du capteur, de la climatisation ou du chauffage central, etc / Als de luchttemperatuur in de buurt van de sensor verandert, airconditioning of centrale verwarming, enz / Wenn sich die Lufttemperatur in der Nähe des Sensors ändert, Klimaanlage oder Zentralheizung usw.